


Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände

Tabelle 1 – Maße der Geruchverschlüsse (Siehe Bild)

Maß	Maßbuchstabe	Geforderte Werte (mm)	Ist-Werte RF (mm)	Bemerkung
Höhe des Geruchverschlusses	H	≥ 50	60	Für teilgefüllte Anschlussleitungen nach EN 12056-2
Anschluss an die Entwässerungsleitung	D	DN/ID 30, 40, 50, 60 DN/OD 32, 40, 50, 63	30 32	Nach EN 476:1997 Nach EN 476:1997
Länge des geraden Teils des Geruchverschlusses mit glattem Ende	L	≥ 30	187	
Länge für den Unterputzanschluss	K	≥ 245	245,4	
Gewinde der Überwurfmutter	B	ISO 228-1 G 1 1/4	G 1 1/4	Waschbecken, Bidet
Nutzbare Gewindelänge	m	6,5 bis 10	8	Überwurfmutter aus Metall

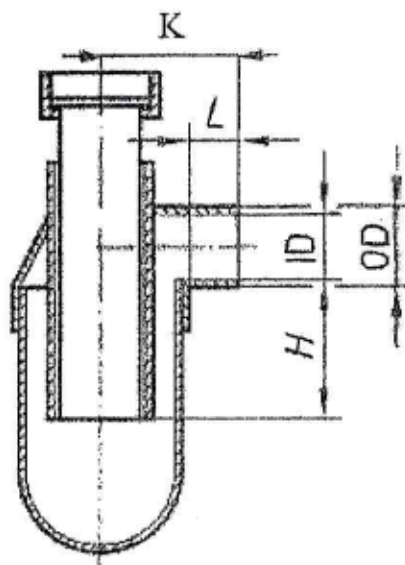

Flaschengeruchverschluss mit Tauchrohr

Tabelle 2 – Mindestdurchflüsse

Ablaufgarnitur/ Bauteil	Mindestdurchfluss für Ablaufgarnitur/Bauteil für den Sanitärausstattungsgegenstand	
	Waschbecken, Bidet	
	Geforderte Werte l/s	Ist-Werte RF l/s
Geruchverschluss allein	0,6	0,8

Entscheid:

RF- Siphon entspricht vollumfänglich der geforderten Norm